


中广核汕尾后湖海上风电场项目宗海界址图（东侧）

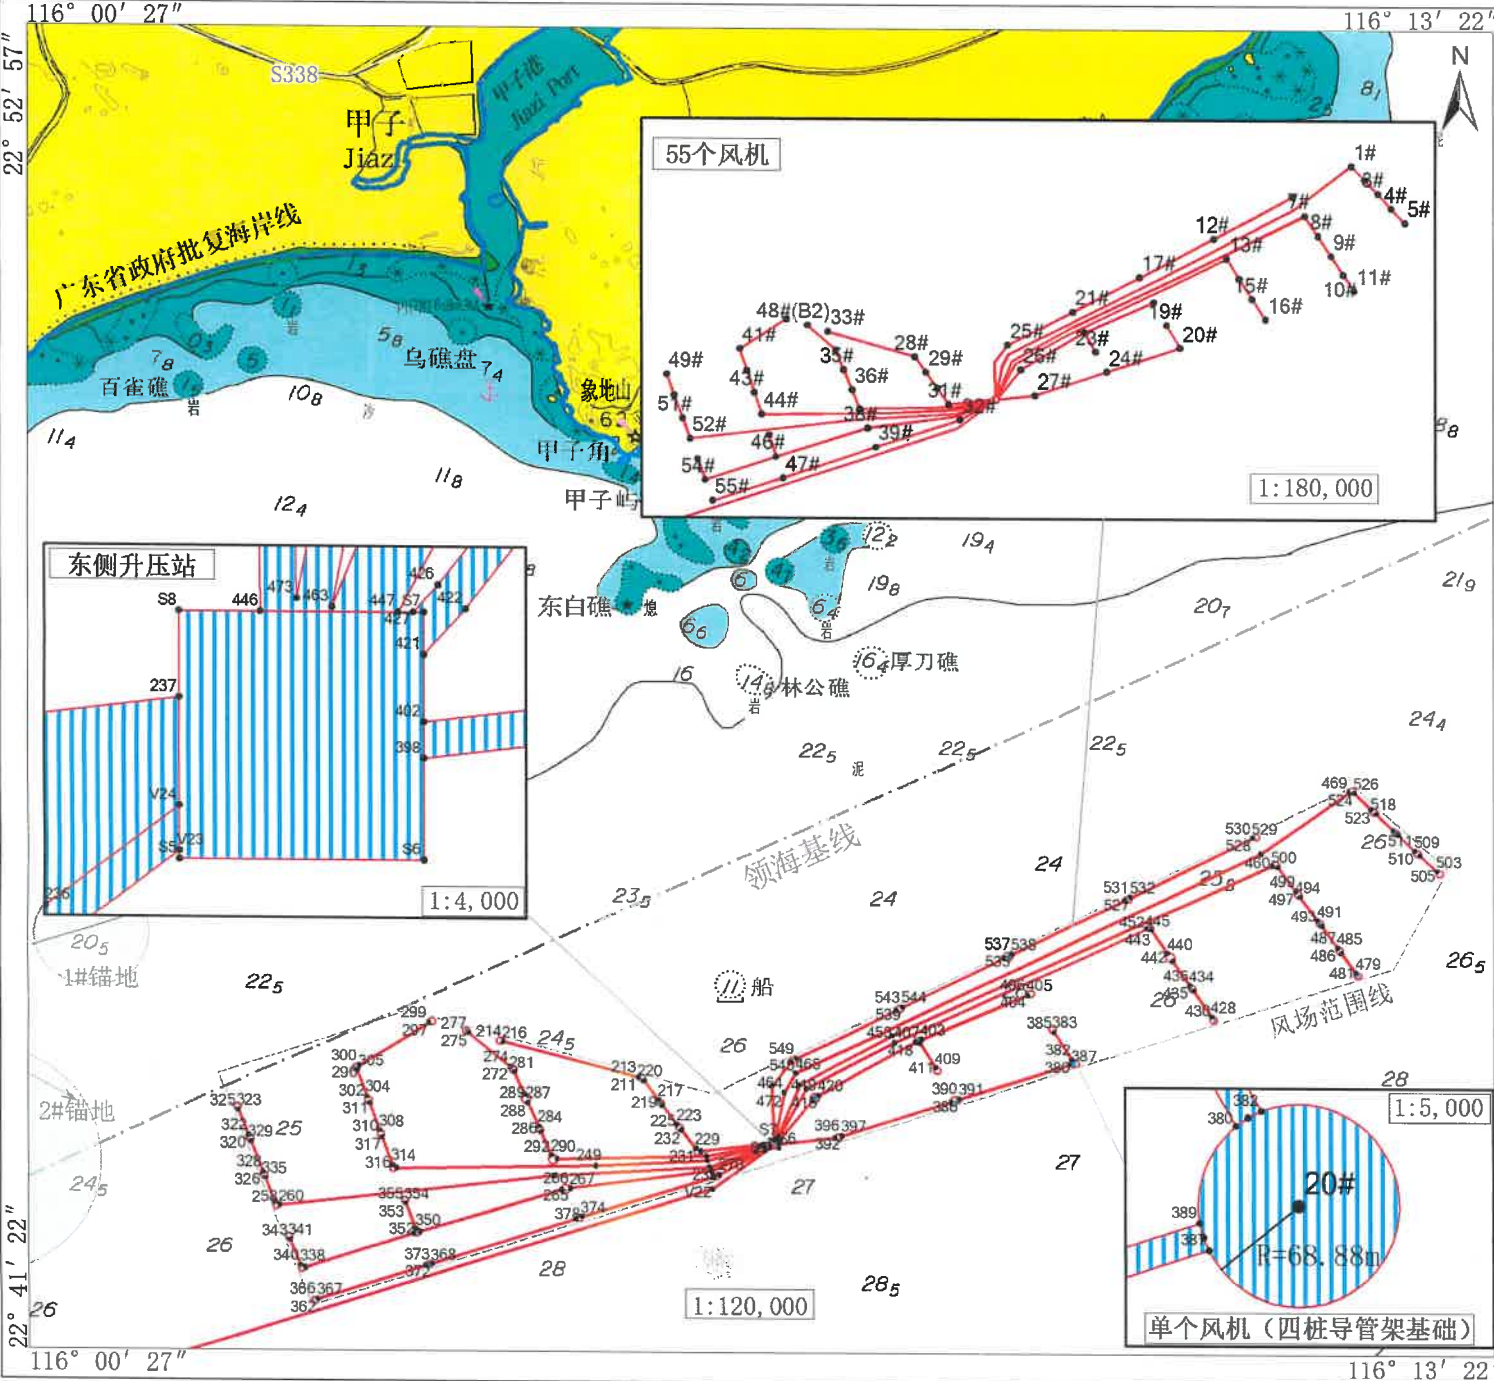

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
35KV集电线路海底电缆		
211	22° 43' 45.082"	116° 05' 49.176"
212	22° 43' 45.403"	116° 05' 49.240"
213	22° 43' 45.708"	116° 05' 49.365"
214	22° 44' 04.427"	116° 04' 37.805"
215	22° 44' 04.106"	116° 04' 37.741"
216	22° 44' 03.801"	116° 04' 37.616"
217	22° 43' 33.422"	116° 05' 59.554"
218	22° 43' 33.637"	116° 05' 59.818"
219	22° 43' 33.801"	116° 06' 00.123"
220	22° 43' 43.708"	116° 05' 52.443"
221	22° 43' 43.493"	116° 05' 52.179"
.....		
未完，完整界址点编号及坐标见附页		

内部单元	用海方式	界址线	面积（公顷）
升压站	透水构筑物	S5-S6-S7-S8-S5	1.8370
风机	透水构筑物	圆心点1#~55#	55.3207
35KV集电线路海底电缆	海底电缆管道	详细界址线编号见附页	182.1285
宗海		升压站+风机+35KV集电线路海底电缆	239.2862

注：本项目共91个风机，其中东侧风电场有55个，其中8个（14#、17#、20#、24#、26#、35#、37#、38#）为四桩导管架基础，每个风机用海范围所在圆半径为68.88m，其余47个为单桩基础，风机用海范围所在圆半径为54.30m。

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格（116°）
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	广东海兰图环境技术研究院有限公司		
测量人	陈多良	绘图人	陈华安
绘制日期	2020年4月	审核人	刘光瑞