


中广核汕尾后湖海上风电场项目宗海界址图（总图）

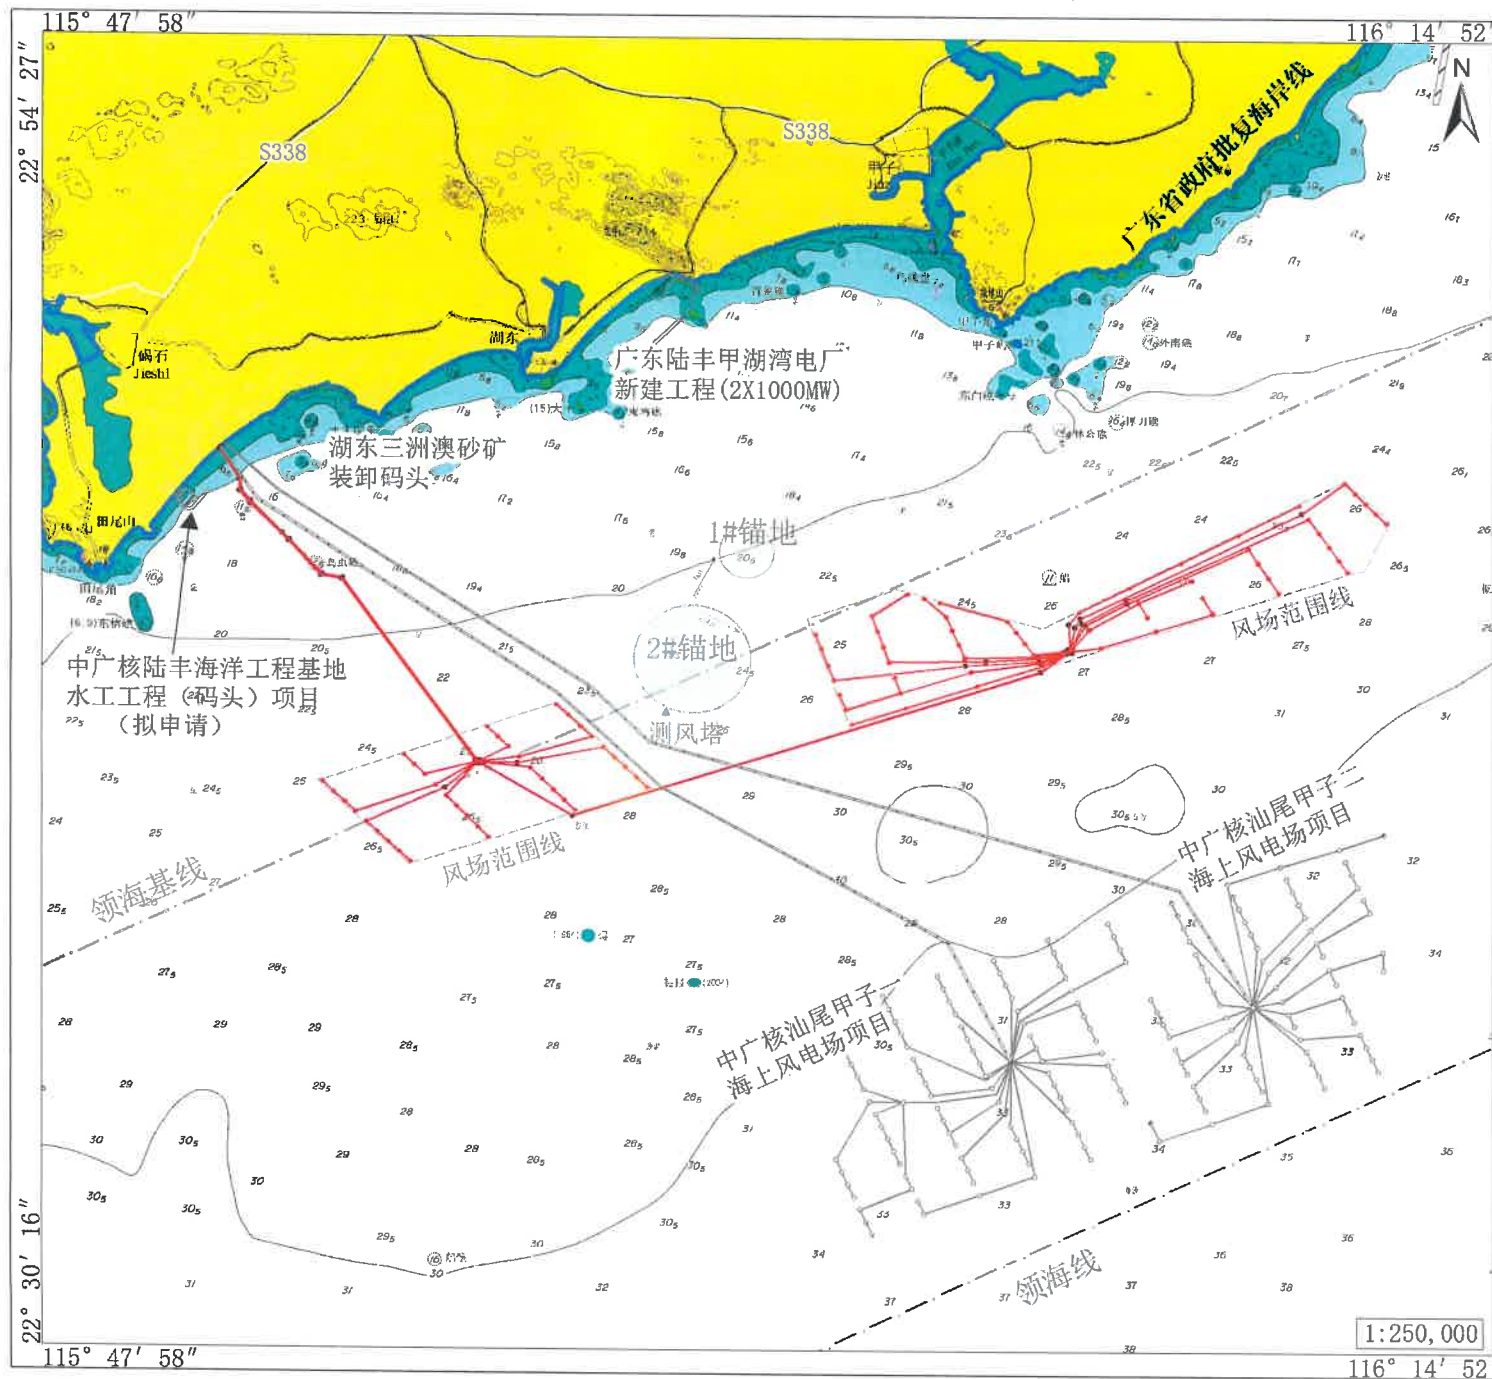

12
HC
27

用海单元	用海方式	用海面积（公顷）
升压站	透水构筑物	3.6738
风机	透水构筑物	88.5765
220KV海底电缆	海底电缆管道	133.1343
35KV集电线路海底电缆		244.3273
总申请用海面积：469.7119公顷		

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格(116°)
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	广东海兰图环境技术研究有限公司		
测量人	陈多良	绘图人	商华安
绘制日期	2020年4月	审核人	何兆瑞