


汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程（取水口）用海变更宗海位置图

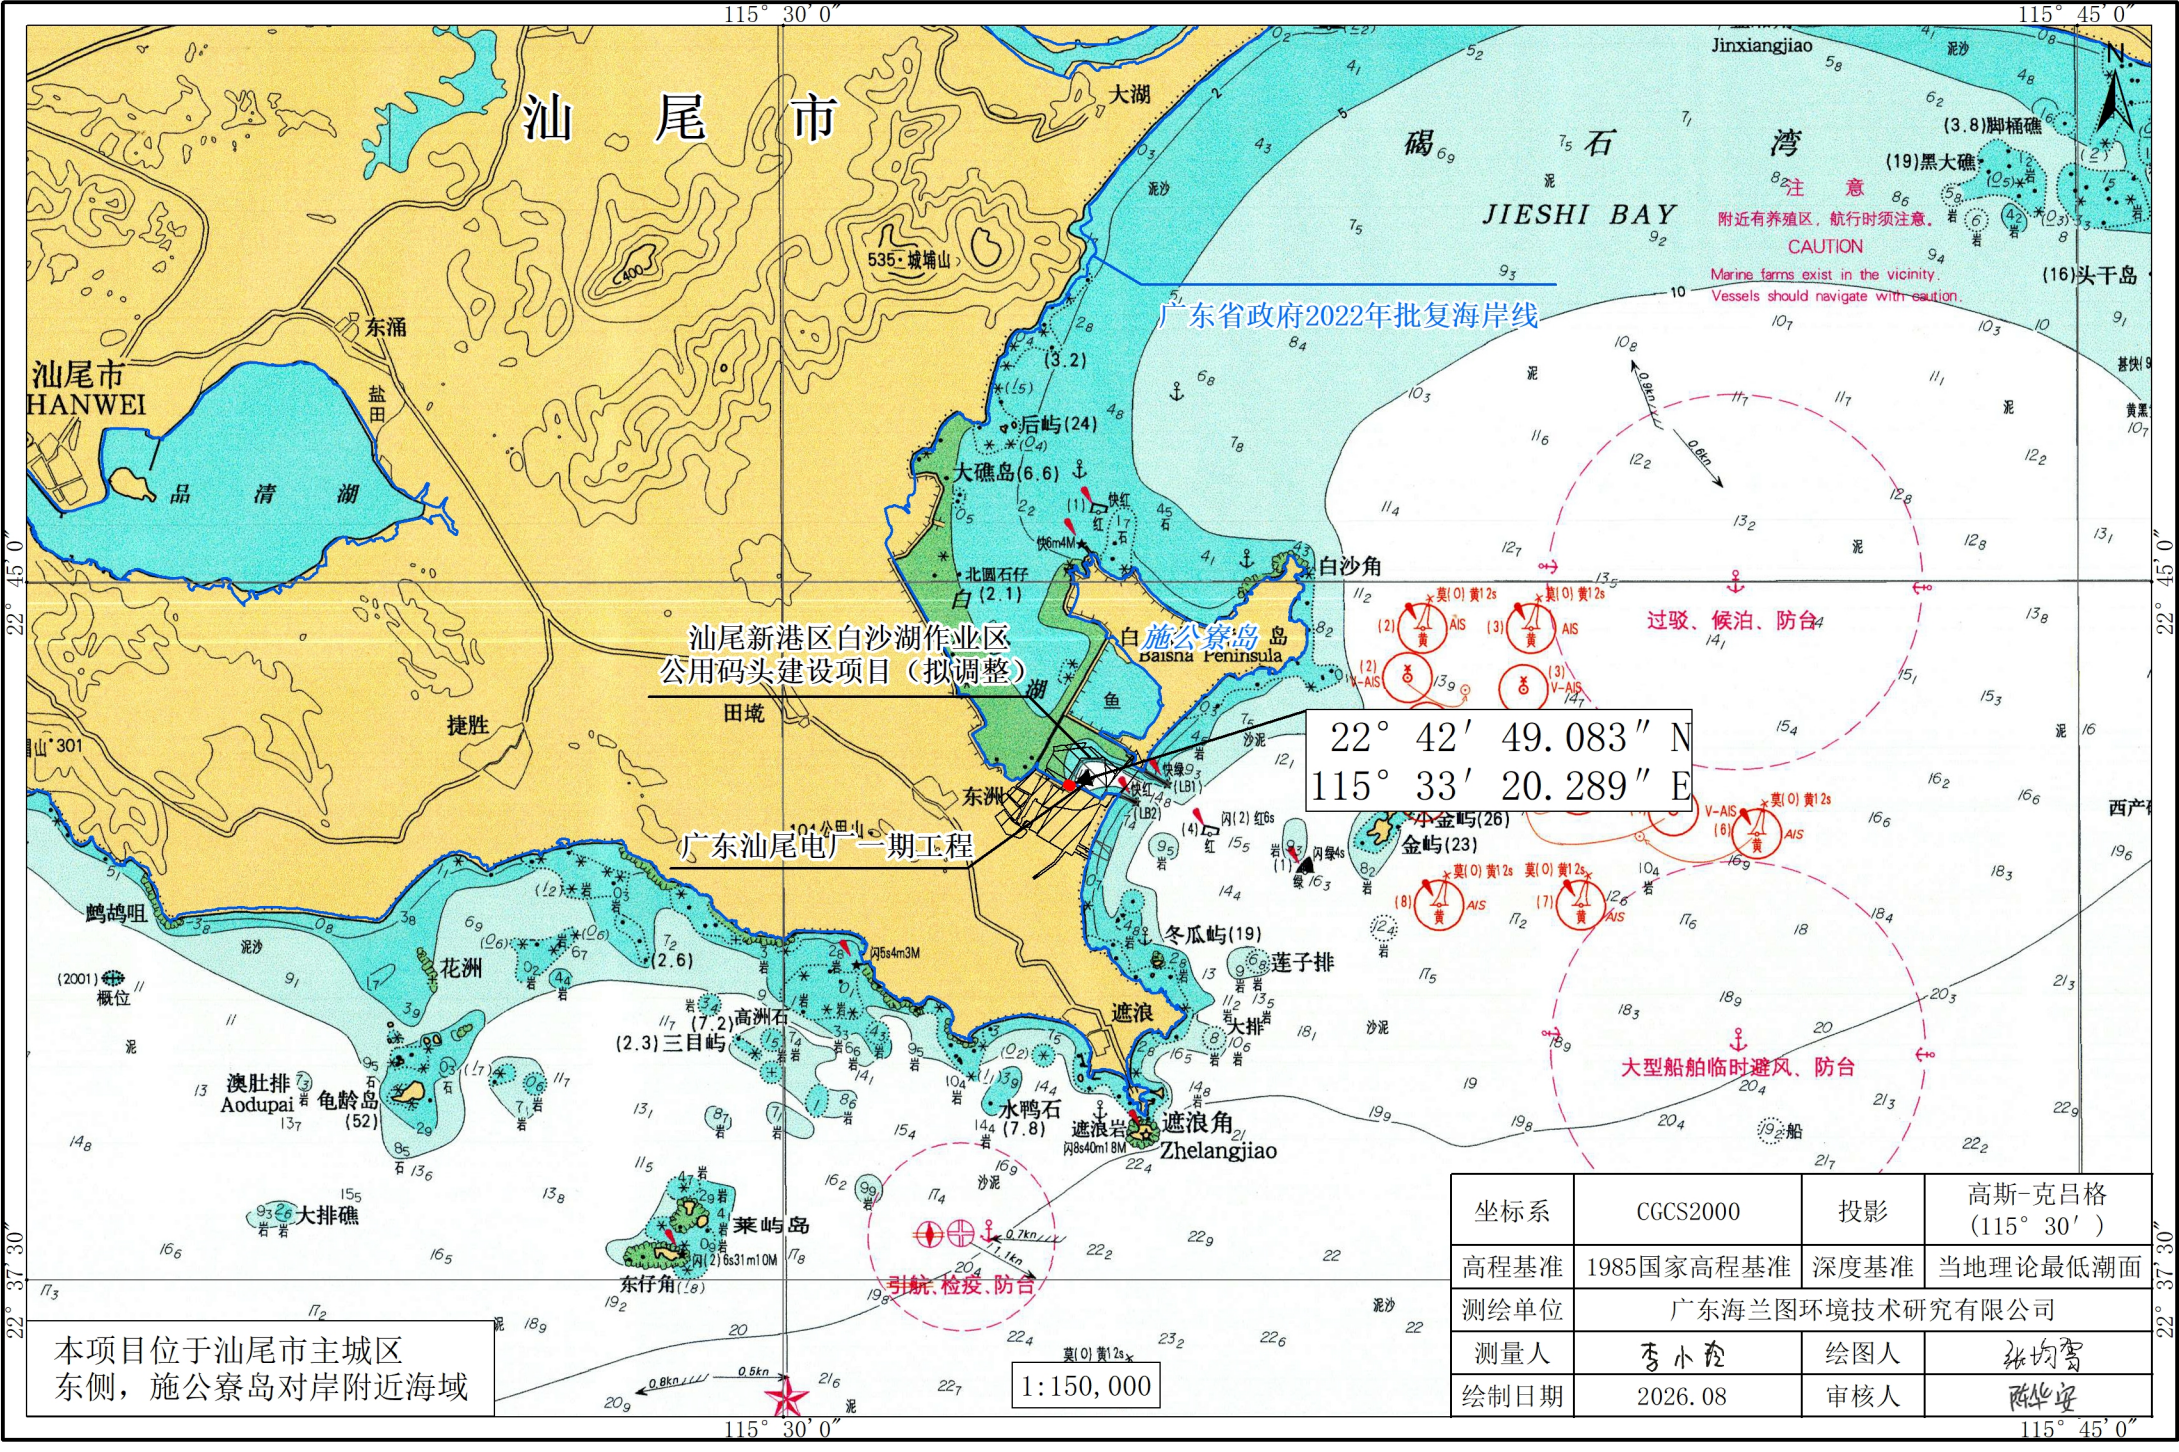

坐标系	CGCS2000	投影	高斯-克吕格 (115° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	广东海兰图环境技术研究有限公司		
测量人	李小龙	绘图人	张均智
绘制日期	2026.08	审核人	陈华安